

区有施設における節電対策状況（中間のまとめ）について

区は夏の電力不足対応として、区立施設の使用最大電力量を前年比 25%削減することを目標に取り組んでいる。

区有施設における節電対策の状況は次のとおりである。

（１）高圧受電施設における夏季節電状況

平成 23 年 7 月 3 日以降、8 月 25 日までの期間における 1 ヶ月分の検針における電力使用状況を分析した結果はつぎのとおりである。

○集 計 表

区 分 部・室名	前年度比						
	①最大電力			②電力使用量			①・②共に達成
	15%未満	25%未満	25%以上	15%未満	25%未満	25%以上	25%以上
都市政策推進室		2				2	
経営室（本庁舎）			1			1	1
地域支えあい推進室	5	5	1	2	7	2	1
子ども教育部	5	2	2	1	4	4	
健康福祉部	2	5	2	3	4	2	1
環境部			2			2	2
都市基盤部			1		1		
教育委員会事務局	17	8	6	17	8	6	4
合計	29	22	15	23	24	19	9

【補足説明】

- 中央中学校については、体育館が現在使用停止となっているため除く。
- 中部すこやか福祉センターは前年度の 7 月開設のため除く。
- 検針日が毎月 2 日～8 日の学校が小中合わせて 10 校あり、夏休み前の授業日が 10 日以上含まれるので、他の施設と比較しにくい。
- 学校教育施設は夏休み工事があり、この場合、原則として電気供給となるので使用量が上昇する傾向である。

(2) 本庁舎における8月の節電実績

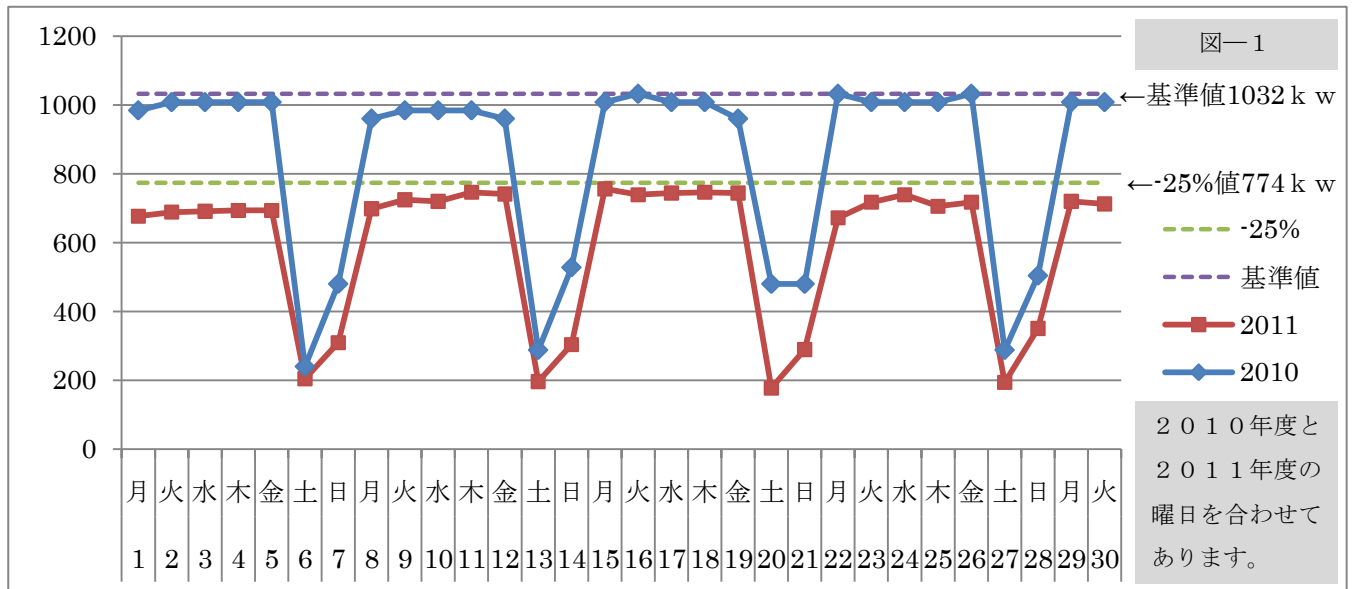


表-1 本庁舎の節電実施状況（8月1日から31日迄の実績）※土日は除いています。

日付	曜日	2010 年度 最大電力量	2011 年度 最大電力量	基準値	－25%	削減率	2010 年度 電力使用量	2011 年度 電力使用量		
1	月	984	676.8	1032	774	34.42%	6864	8798		
2	火	1008	688.8			33.26%	12096	9127		
3	水	1008	691.2			33.02%	13224	9010		
4	木	1008	693.6			32.79%	12672	8875		
5	金	1008	693.6			32.79%	13032	9024		
8	月	960	698.4			32.33%	6480	8930		
9	火	984	724.8			29.77%	11712	9605		
10	水	984	720			30.23%	12768	9391		
11	木	984	746.4			27.67%	12312	9598		
12	金	960	741.6			28.14%	12552	9492		
15	月	1008	756			26.74%	7032	9307		
16	火	1032	739.2			28.37%	12336	9799		
17	水	1008	744			27.91%	13392	9710		
18	木	1008	746.4			27.67%	13176	9833		
19	金	960	744			27.91%	13200	9154		
22	月	1032	672			34.88%	6624	8890		
23	火	1008	717.6			30.47%	12408	8810		
24	水	1008	739.2			28.37%	13104	9269		
25	木	1008	705.6			31.63%	12720	9065		
26	金	1032	717.6			30.47%	13200	9638		
29	月	1008	720			30.23%	6576	8897		
30	火	1008	712.8			30.93%	12144	9434		
31	水	1008	727.2			29.53%	13344	9466		
最大電力量対前年削減率平均						30.41%	332088	248755		
電力使用量対前年削減率						25.09%				