

区有施設における節電対策状況（最終報告）について

区は夏の電力不足対応として、区立施設の使用最大電力量を前年比 25%削減することを目標に取り組んできた。区有施設における 7 月 1 日から 9 月 30 日までの節電対策の状況は次のとおりである。

なお、引き続き 15%の節電に取り組んでいる。

1 高圧受電施設における夏季節電状況

平成 23 年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間における 3 ヶ月間平均の最大電力及び電力使用量状況をまとめた結果は次のとおりである。

○集計表

区分 部・室名	前年度比						
	①最大電力			②電力使用量			①・②共に達成
	15%未満	25%未満	25%以上	15%未満	25%未満	25%以上	
都市政策推進室		2				2	
経営室（本庁舎）			1			1	1
地域支えあい推進室	6	3	2	3	4	4	2
子ども教育部	5	4		1	3	5	
健康福祉部	5	3	1	4	3	2	1
環境部		1	1			2	1
都市基盤部			1		1		
教育委員会事務局	13	15	3	16	13	2	1
合計（66施設）	29	28	9	24	24	18	6

【補足説明】




- 中央中学校（体育館使用停止中）、旧中野富士見中学校（閉校）、中部すこやか福祉センターは前年度の 7 月開設のため除く。
- 検針日が毎月 2 日～8 日の学校が小中合わせて 10 校あり、夏休み前の授業日が 10 日以上含まれることなどから、他の施設と比較にあたり考慮する必要がある。
- 学校以外の区有施設でも検針日が異なることがあるので、考慮を要する。

2 最大電力及び電力使用量ともに 25%以上達成した施設について

順位	施設名称
1	かみさぎ特別養護老人ホーム
2	清掃事務所車庫
3	鷺宮区民活動センター（鷺宮地域事務所、鷺宮図書館併設）
3	上高田区民活動センター
5	中野区本庁舎

※節電実施期間直前に設備改修工事等を行った施設（野方図書館）は対象外とした。

3 本庁舎における3ヵ月間の節電実績推移の比較

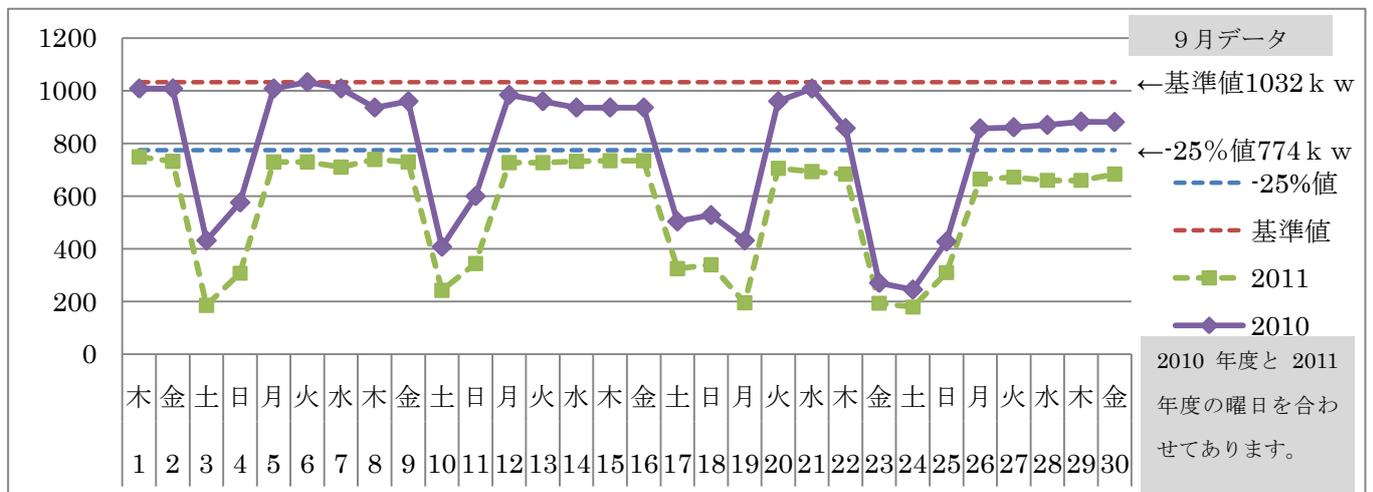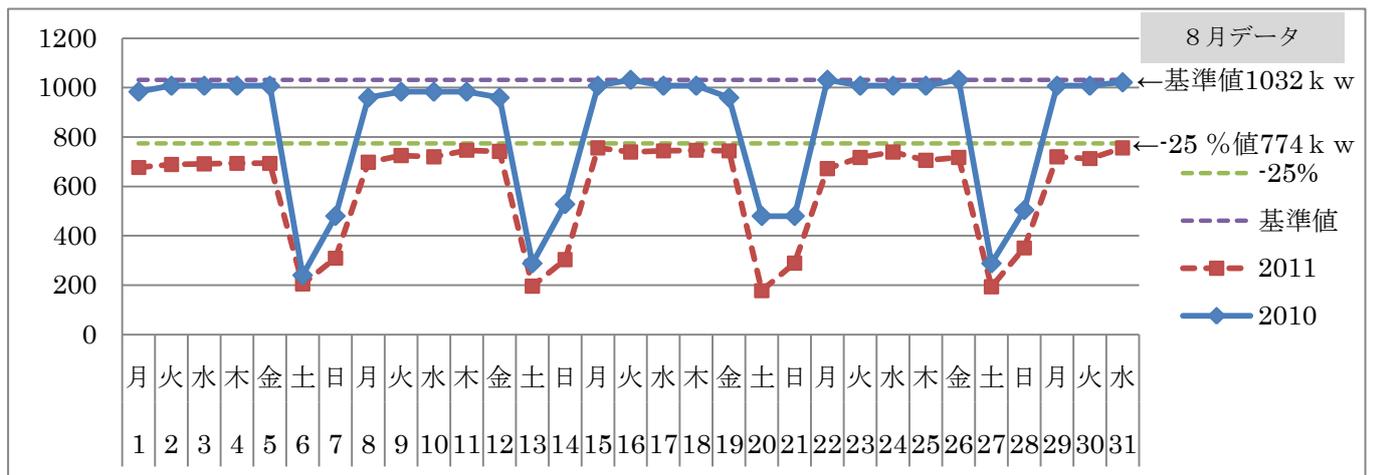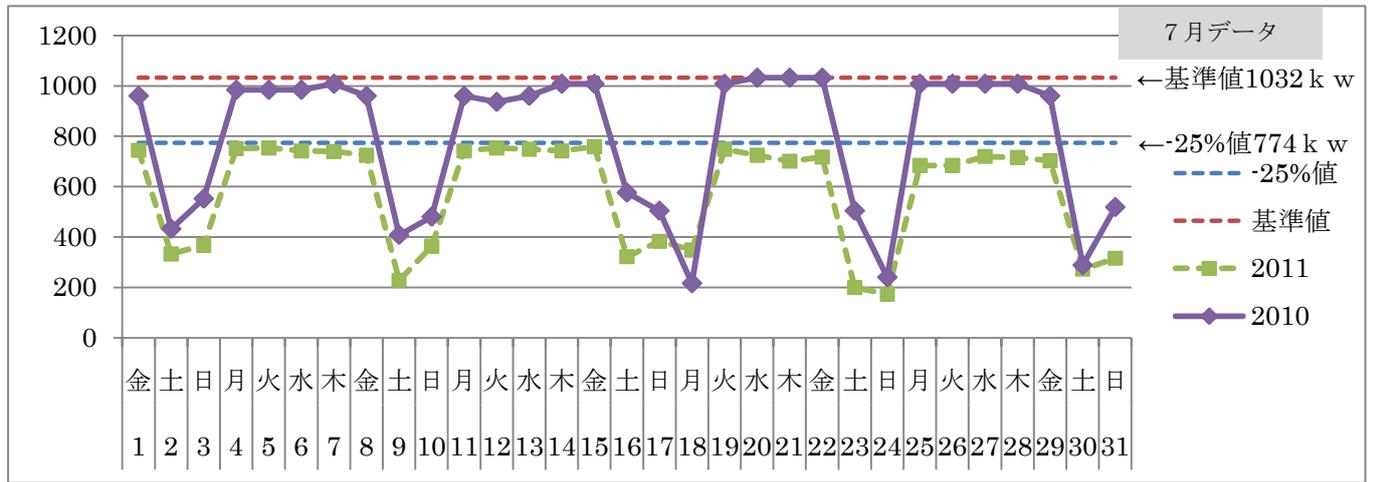

4 街路灯の取り組みについて

(1) 区道街路灯の節電成果について

- 区道に設置している街路灯のうち水銀灯 7,549 基について、主要交差点、病院、消防署前、ガード下等を対象から除外して約 11% の 836 基を消灯している。
 - これによる 1 ヵ月当たりの削減消費電力量は、50,904 Kw・h で一般家庭の消費電力 (約 300 Kw・h) に換算すると約 170 軒分に相当する。
- なお、区道街路灯については、3 月末より実施している。

(2) 商店街街路灯の節電成果について

- 街路灯保持商店街数:69 商店街 2,291 基のうち、20 商店街で 515 基 (22.48%) の間引きを実施している。